

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

ул. Набережная 12, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628309

телефон/факс: 8 (3463)-234480

e-mail: gnp-yugansk@mail.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 105860003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

31.01.2018г. № 270

на № _____ от _____

Главе Муниципального
образования
Нефтеюганский район
Г.В.Лапковской

УВЕДОМЛЕНИЕ

(на основании ст.23 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011года
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе в рамках осуществления государственного санитарно - эпидемиологического надзора за соблюдением требований санитарного законодательства ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.99г. и законодательства в сфере защиты прав потребителей ФЗ №2300 –01 сообщает, что по результатам производственного контроля и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора качества питьевой воды средние уровни показателей питьевой воды после водоподготовки гарантирующими организациями Нефтеюганского района, исследованных в течение календарного 2017 года, не соответствуют нормативам качества и безопасности питьевой воды.

**Средние уровни показателей качества питьевой воды, отобранных после
водоподготовки, в разводящей сети гп. Пойковский за период 2017 года в рамках
СГМ**

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:
ПМУП УТВС , гп Пойковский

№ п/п	Показатели	Результат исследований			Гигиеничес кий норматив	Единица измерения
		ВОС	Разводяща я водопровод ная сеть (холодная)	Разводяща я водопровод ная сеть (горячая)		
1	Запах 20	0,5	0,25	0,43	не более 2	баллы
2	Запах 60	1	0,875	0,86	не более 2	баллы
3	Цветность	28,25	24,23	24,80	не более 20	град.


5	Окисляемость перманганатная	6,08	-	не более 5	мгО ₂ /дм ³
6	Железо	3,35	-	не более 0,3	мг/дм ³
7	Аммиак	2,72	-	не более 1,5	мг/дм ³

Средние уровни показателей качества питьевой воды с учетом допустимой ошибки метода определения по показателям, отобранных в разводящей водопроводной сети (холодная) сп Сивысь-Ях за период 2017 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 28 июня 2010г.), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по органолептическим показателям (цветность, мутность), содержанию железа, аммиака. (Экспертное заключение №НЮ.13У.00167.01.18 от 26.01.2018г.)

В соответствии с требованиями ст. 23 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Вам необходимо до 01.03.2018г. внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в сельских поселениях Нефтеюганского района в соответствие с установленными требованиями.

Начальник ТО УФС РПН

Лысенко Д.В.
Тел. 8 3463 22-14-53

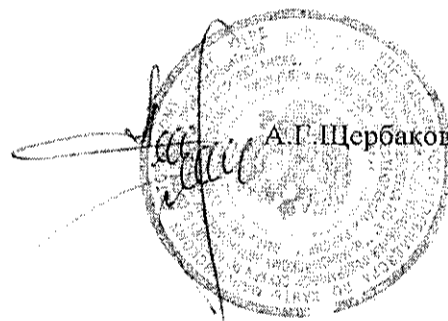

ак-8х-710
01.02.18